



24ZS42470820004

EIC kód Odberného miesta

121658569

Číslo zmluvy

5100002508

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Mrkvica vedúci správy energetických zariadení Ing. Štefan Lašán špecialista správy ener.zariadení Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Žiadateľ: Obec Kalná nad Hronom ČERVENÉJ ARMÁDY 55, 935 32 KALNÁ NAD HRONOM IČO: 00 307 131 DIČ: 2021218683 IČ DPH: Zapísaný v štatistickom registri SR Levice vložka číslo - Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. LADISLAV ÉHN, starosta obce Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Číslo účtu/kód banky 26823152/0200 IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152 BIC (SWIFT): SUBASKBX

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS“) zo dňa 16. 1. 2017 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- vytvorenie materiálo-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojený do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
- špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.



II. Špecifikácia pripojenia

2.1 Špecifikácia odberného miesta	MLYNSKÁ 3, POZIAR, 935 32 KALNÁ NAD HRONOM	NN	3f x 25.0000000 (A)	1T	NIE
a) Adresa Odberného miesta		b) Napät. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2 Cena za pripojenie (splatnosť 14 kalendárnych dní)	0,00	0,00		121658569	
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	
2.3 Čas plnenia predmetu Zmluvy	90 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 Všetky podmienky spracúvania osobných údajov Žiadateľa podľa Prvej hlavy Druhej časti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“) vrátane poučenia o existencii jeho práv ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov sú presne a úplne uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia.
- 3.5 Adresa Prevádzkovateľa na doručovanie písomností: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1
- 3.6 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.7 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia.
- 3.9 Lehota na prijatie a podpísanie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 75 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisania Prevádzkovateľom. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
- 3.10 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/ bude odberné elektrické/ elektroenergetické zariadenie (ďalej len „**zariadenie**“) zriadené resp. má súhlas výlučného vlastníka/väčšinových spoluvlastníkov nehnuteľnosti/stavby, v ktorej je/bude zariadenie zriadené so zriadením/ prevádzkou/pripojením zariadenia do distribučnej sústavy na takejto nehnuteľnosti/stavbe.
- 3.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.
90
BRATISLAVA

Bratislava, 18. 1. 2017

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

Miesto, dňa

Podpis

Ing. Jozef Mrkvica, vedúci správy energetických zariadení

Ing. Štefan Lašán, špecialista správy ener.zariadení

Za Žiadateľa:

Ing. LADISLAV EHN, starosta obce



30 JAN. 2017

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena spôsobu pripojenia a zmena umiestnenia merania jestvujúceho odberného miesta s maximálnou rezervovanou kapacitou 3f x 25A.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- výmenu jestvujúcej istiacej skrine číslo 034-27 na typ DIN 1 VV 3x400A/3x160A P2
- demontáž jestvujúcej vonkajšej prípojky AlFe 6 4x16mm² od stĺpa č. 12 po prípojkový strešník na objekte,
- demontáž jestvujúceho prípojkového stĺpa č. 188,
- istenie poistkami 40 A v SR 034-27,
- pripojenie prípojky Žiadateľa do istiacej skrine.

Vybavuje: Ing. Štefan Lašán, Západoslovenská distribučná, a.s., Tím správy energetických zariadení Stred.

Zákaznícka linka: 0850 333 999, email: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto

Vývodové kontakty poistkových spodkov v istiacej skrini nn číslo 034-27, vývod č. 4 distribučného vedenia v obci.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou (bod 1 a 3), konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi.

3.2 vybudovanie novej prípojky Žiadateľa od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač zemným káblom minimálne typu NAYY - J 4 x 16 mm². Prípojka na stĺpe bude umiestnená v oceľovej ochrannej trubke do výšky 2,5m nad upraveným terénom. Prípojka na stĺpe bude umiestnená tak, aby neprekývala označenia Prevádzkovateľa DS a neťažovalo prístup pre výkon údržby a kontroly.

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (RE), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, ktorý musí byť umiestnený na hranici pozemku parcelné číslo 162 v oplotení pozemku / na verejne prístupnom mieste v oplotení s prístupom z verejne prístupného miesta, s krytím IP 43/20, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s nasledovnou špecifikáciou :

- hlavný trojfázový istič s $I_n = 25$ A, s vypínacou charakteristikou "B",
- priestor pre trojfázový, jednotarifný elektromer šírka 200mm, výška 400mm, hĺbka 160mm,
- číselník elektromeru bol vo výške od 1000 do 1700 mm,
- prepojenie silových obvodov max. vodičom CY 25mm², doporučený prierez vodiča CY 10 mm², použitie lankových vodičov je zakázané,
- elektrické zariadenie v RE pred elektromerom a prípojnicou PEN pre elektromer budú umiestnené oddelenie a opatrené plombovateľným krytom,
- elektrické zariadenia za elektromerom (merané obvody) budú umiestnené oddelenie od častí pred elektromerom.

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

V RE nebudú umiestnené prepäťové ochrany, istiace a ovládacie prvky inštalácie meraným prúdom. Plombovateľným priestorom ER nebudú vedené merané silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie. Elektrické zariadenia pred meraním musí byť plombovateľné.

Vyhotovenie RE v súlade s postupom č.: 6.ELM.20 Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie. Napäťová sústava po elektromery TN-C, v plombovanej časti.

Delenie napäťovej sústavy na TN-S je možné v časti za elektromermi.

Hlavná uzemňovacia svorka bude v neplombovanej časti. Odberné elektrické zariadenia budú vyhotovené tak, aby bolo zabezpečené trvalé súmerné zaťaženie fáz distribučnej sústavy.

Elektrické zariadenia budú dimenzované pre maximálnu rezervovanú kapacitu a dovolený úbytok napätia.

3.4 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerovým rozvádzačom káblom silovým min. CYKY-J 4 x 10mm².

Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi:

3.5, na elektrické zariadenie uvedené v bode č. 1 tejto prílohy:

- 2 x realizačnú dokumentáciu overenú stavebným úradom,
- originál (overená kópia) právoplatného stanoviska stavebného úradu,
- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (situácia + potvrdenie) a kópiu vyjadrení organizácii v rozsahu povolenia stavebného úradu

aby Prevádzkovateľ mohol zrealizovať tieto zariadenia.

3.6 na elektrické zariadenie uvedené v bode č. 3 tejto prílohy:

- 1x správu z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,
- 1x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia podľa bodov 3.2. a 3.3 potvrdený oprávneným zhotoviteľom pozostávajúce zo situačného výkresu, výkresu zapojenia prípojky od siete po ER.
- atesty a certifikáty od zabudovaných elektrických zariadení.

Doručovacia adresa pre zasielanie dokumentácie: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku čísla zmluvy o pripojení.


Pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odpломbovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť na tel. č. 0850 333 999.

Žiadateľ je ďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 036/6395109, 0903 114660

Emailový kontakt Žiadateľa: obec@kalna.eu

121658569 LE _ Kalna, Mlynska 3, výmena SR a demontáž prípojky, Oc ÚPL 1 17

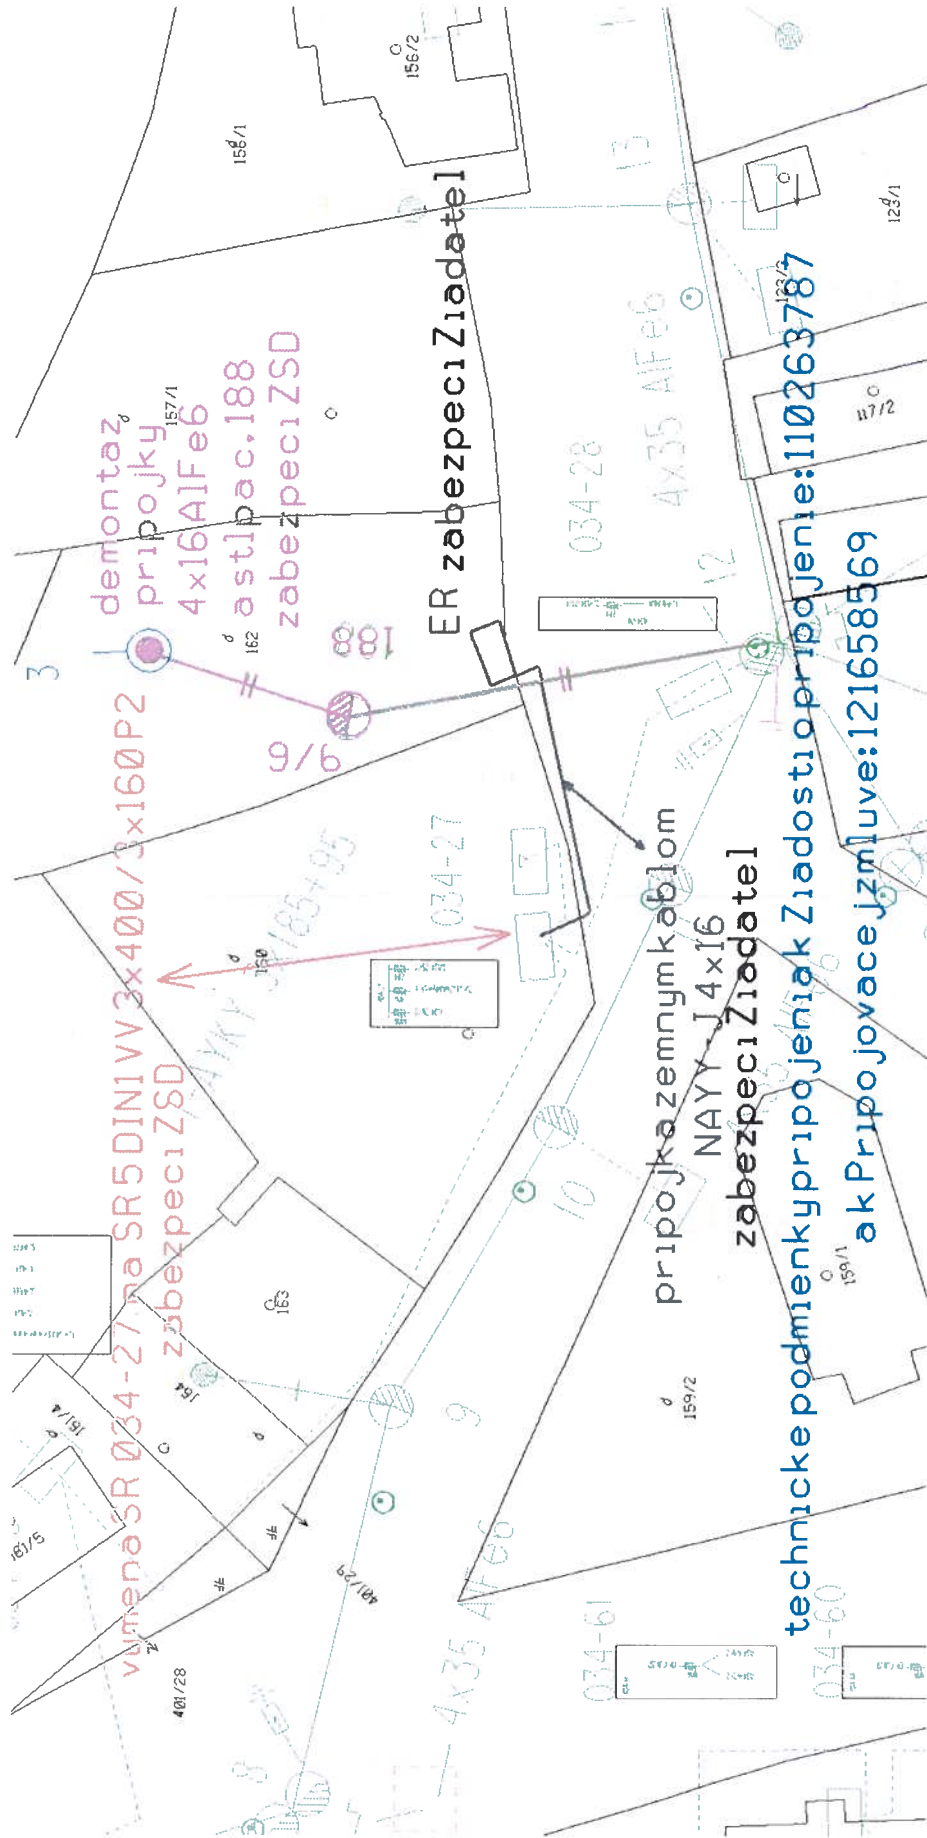

[Handwritten signature]