


ROZVÁDZAČ

R-P



TYPOVÝ ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ "Z"
min. 30 mod.

PRÍVOD: SPODOM
VÝVODY: VRCHOM, SPODOM
PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30
PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40

$I_k=10kA$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2007:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu


411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

411.4 systém TN

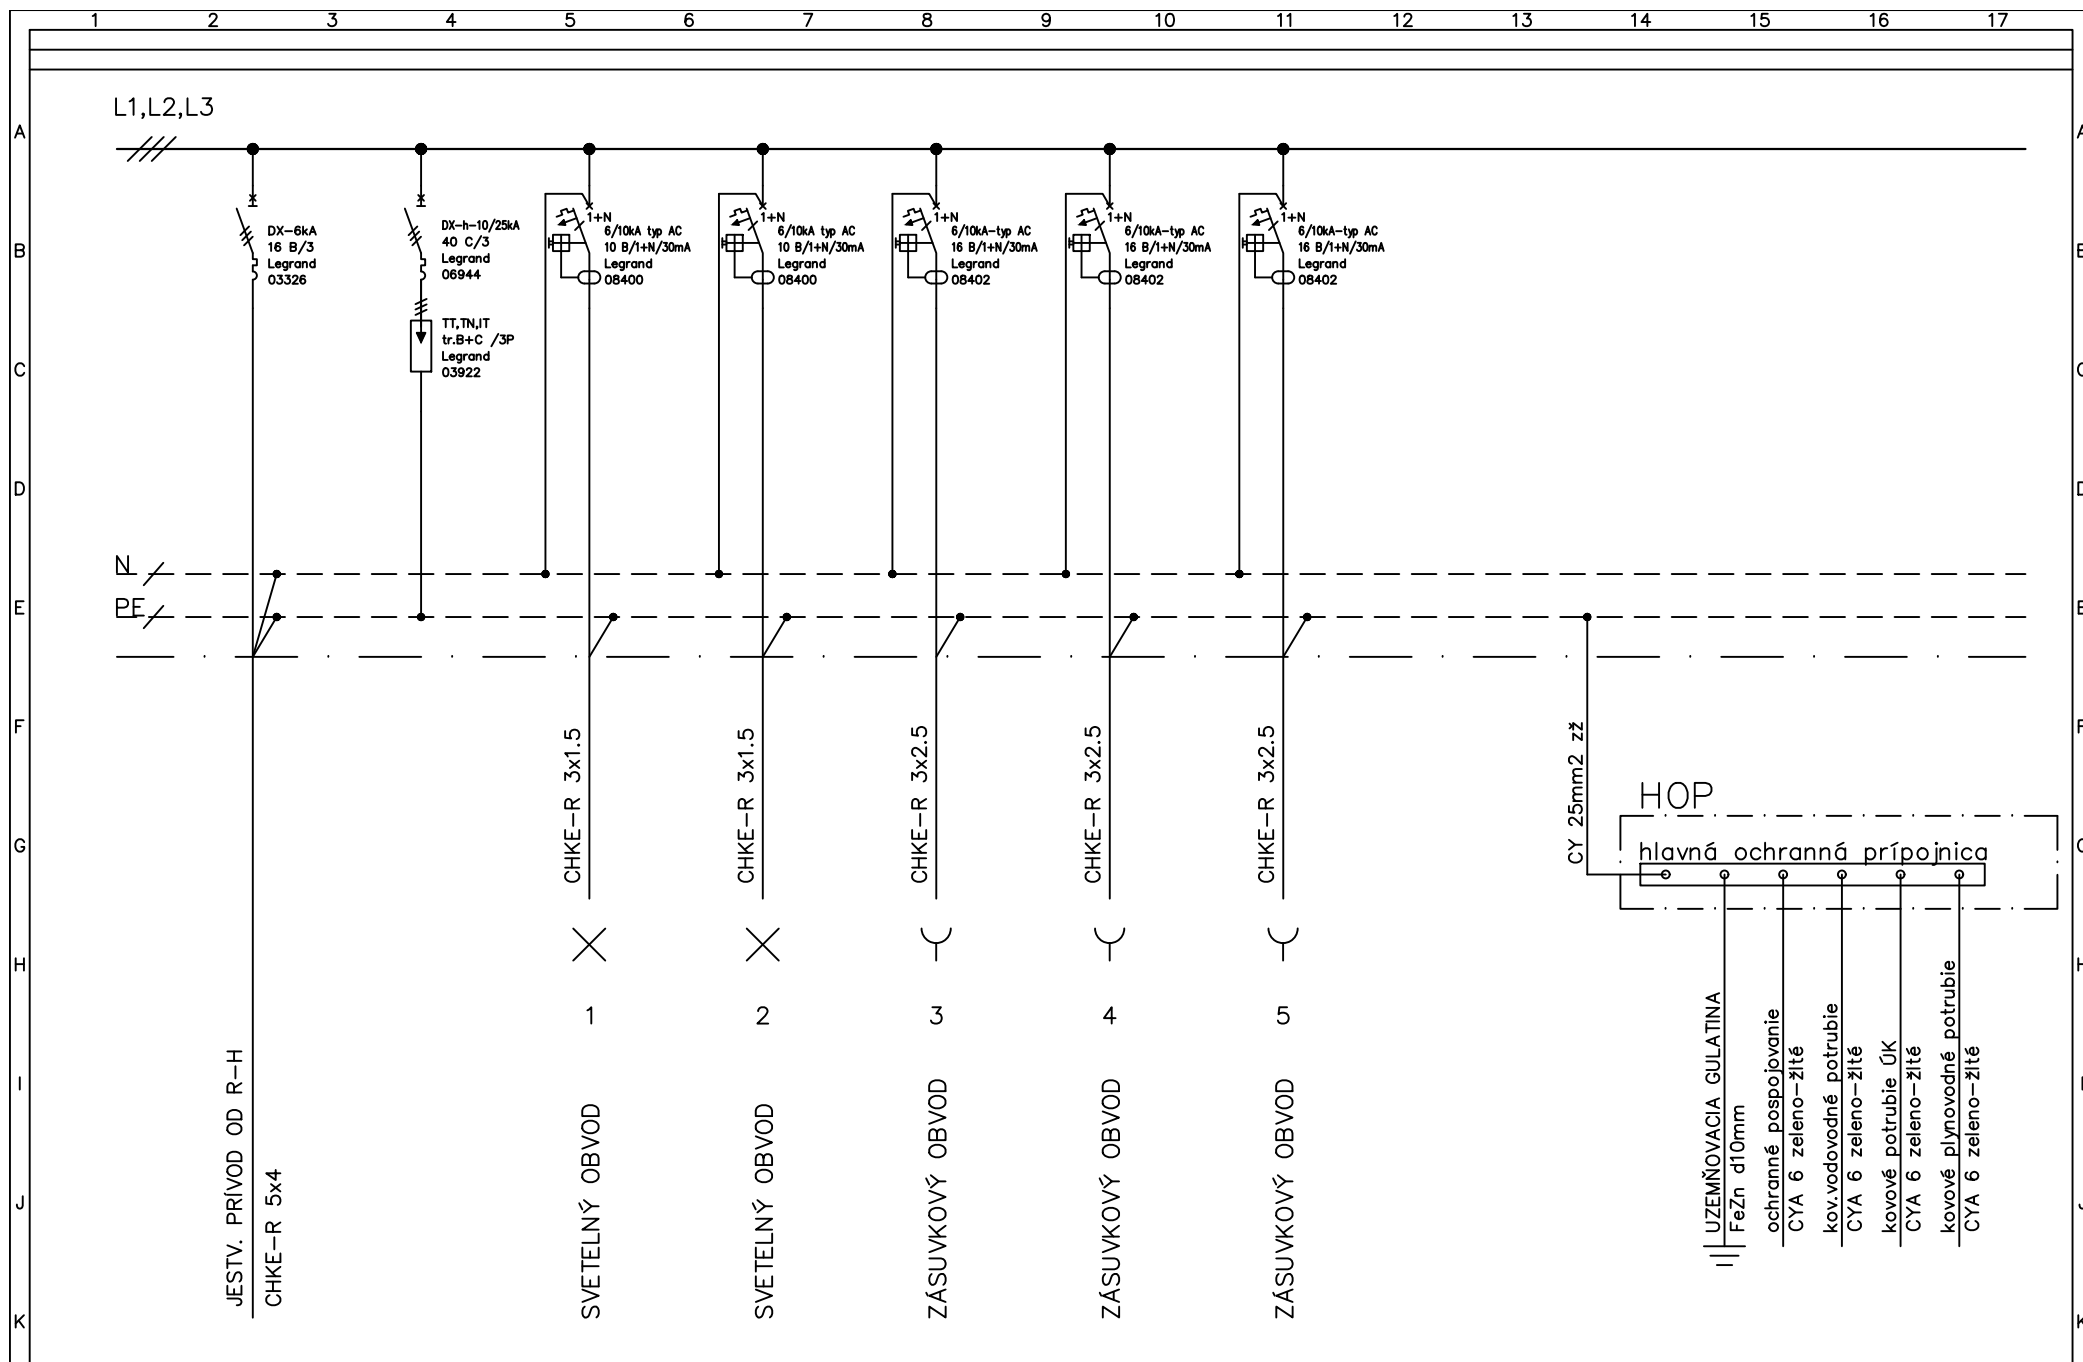

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA:PRÍSTAVBA K EXISTUJÚCEJ MŠ	Investor: Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 53	Zak.číslo: 2019/014	A.K.:	Listov: 2
Kontroloval: Leczkési	VRÁTANE ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRE DETI	Obsah: Rozvádzač R-P	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 2
Dátum : 02.2019	KALNÁ NAD HRONOM, č.p.356/1,10; 347/1	jednopolová schéma	Merítko: N	EL-03	
	ELEKTROINŠTALÁCIA				